

**ANEJO 1. ESQUEMA ORIENTATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS SEGÚN LEGISLACION VIGENTE (ESTATAL Y AUTONÓMICA).**

Accesibilidad	ORDEN VIV/561/2010 - Estatal
Áreas Uso Peatonal	No escalones aislados H = 2,20 m Pavimentación Art. 11
Itinerario peatonal accesible	A ≥ 1,80 m (excepcionalmente estrechamiento máximo a = 1,50 m) H = 2,20 m No escalones aislados Pendiente transversal Máxima 2% Pendiente longitudinal máxima 6% Iluminación ≥ 20 lux
Áreas de estancia	Espectadores 1 plaza/40 » 1,50*1,00 m Aseos 1 und./10
Parques y jardines	Compactación superior 90% Áreas descanso cada ≤ 50 m » 1 banco
Sectores de juego	Mesas a ≥ 0,80 m F ≤ 0,85 m espacio libre inferior » 70*80*50 m ø 1,50 junto área juego
Playas urbanas	Superficie horizontal » 2,50*1,80 m
Elementos urbanización	Rejillas, alcorques y tapas ≤ ø 1 cm - Área peatonal ≤ ø 2,50 cm - Calzada
Rampa (> 6% > 20 cm.) Art. 14	A ≥ 1,80 m. pte. Longitudinal máx. 10% - 3 m 8% - 10 m pte. Transversal ≤ 2% rellanos profundidad ≥ 1,80 m cambio dirección ≥ 1,50 m recto pasamanos prolongar 30 cm inicio y final espacio 1,50 m libre señalización: pavimento táctil transversal

27/06/2017

Lucía Boix Cayuelas

Firma 1 de 1

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 26ab7d0eb53146ed9e779cdf8fcecfc13001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Otros - Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Escaleras Art. 15	Tramos: mínimo 3 escalones – máximo 12 escalones a \geq 1,20 m recta Escalones: huella mínima 30 cm contrahuella máximo 16 cm $54 \text{ cm} \leq 2C + h \leq 70 \text{ cm}$ ángulo $\geq 75^\circ \leq 90^\circ$ banda 5 m a 3 cm del borde Rellanos: a = escalera , p = 1,20 m Pasamanos: pasamanos + 30 cm Señalización: pavimento táctil transversal
Accesibilidad	ORDEN VIV/561/2010 - Estatal
Ascensores	Suelo y pavimento ascensor máximo 35 mm cabina: 1 puerta 1,10*1,40 m 2 puertas enfrentadas 1,10*1,40 m 2 puertas ángulo 1,40*1,40 m paso libre: 1,00 m pasamanos a 0,90 m \pm 0,025 m separado 0,035 m
Escaleras mecánicas	a \geq 1,00 m velocidad máxima 0,5 m/s pte. max. 12% (tapices incluidos) horizontal mínimo 0,80 m antes
Vados peatonales	ancho mínimo 1,80 m pendiente longitudinal máxima 10% - 2,00 m 8% - 2,50 m pendiente transversal máxima 2%
Mobiliario urbano	bancos prof. 0,40m – 0,45m a = 0,40-0,45 m respaldo 0,40 m mínimo frente franja 0,60 m libre fuentes a \gg 0,80 m – 0,90 m \varnothing 1,50 m libre papeleras a \gg 0,70 m – 0,90 m Bolardo a \gg 0,75 m – 0,90 m \varnothing 10 cm Barandilla \geq 0,55 m a \geq 0,90 m – 6,00 m desnivel \geq 1,10 m $>$ 6,00 m abertura \leq \varnothing 10 cm pasamanos \varnothing 4,50-5,00 cm
Mostradores públicos	a = 0,80 m h = 0,70 m – 0,75 m
Cabinas aseos públicos	exterior \varnothing 1,50 m libre puerta acceso 0,80 m mínimo interior \varnothing 1,50 m libre h = 2,20 m

Firma 1 de 1
Lucía Boix Cayuelas
27/06/2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 26ab7d0eb53146ed9e779cdf8fcecfc13001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Otros - Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Plazas aparcamiento

zona aproximación 1,50 m

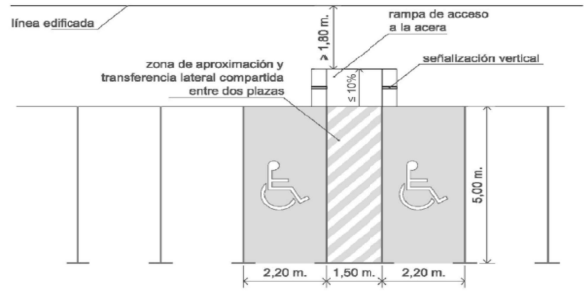


Figura 1. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera y con acceso compartido

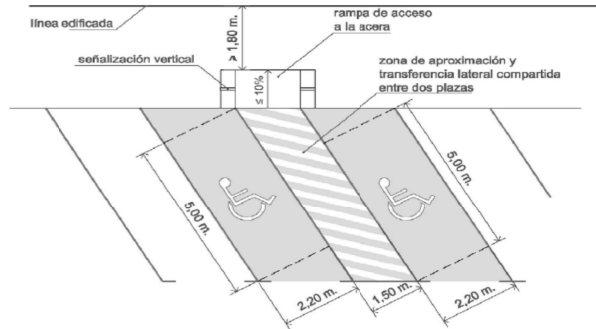


Figura 3. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera y con acceso compartido

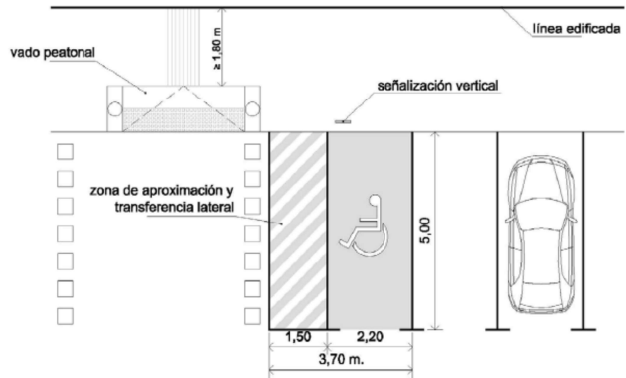


Figura 2. Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones

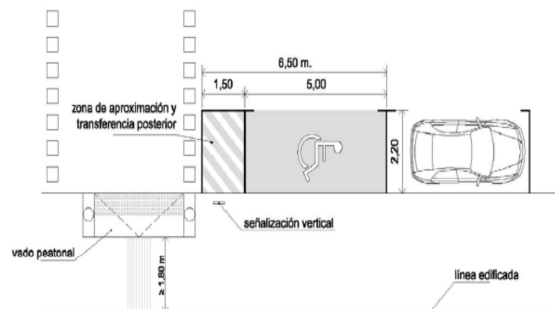


Figura 4. Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones

Firma 1 de 1
Lucía Boix Cayuelas
27/06/2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 26ab7d0eb53146ed9e779cdf8f8cecf13001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Otros - Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original





Pavimento táctil indicador Art. 46	no disponga línea fachada a = 0,40 m proximidad cambio nivel: rampas y escaleras: a = escalera/rampa fondo = 1,20 m puntos cruce: direccional a = 0,80 m cruce: distinto nivel: peatonal/vehicular » pavimento táctil 0,60 m fondo mismo nivel: 0,60 m fondo botones 0,80 m direccional isletas: nivel calzada: botones 2*0,40 m direccional 0,80 m nivel aceras: botones 0,60 m direccional 1,50 m fondo 0,80 m ancho
Accesibilidad	LEY 1/1998 – Autonómica
Niveles	adaptable practicable convertible
Edificios viviendas adaptadas	mínimo 3/100 viviendas
Edificios con obligación de ascensor	nivel practicable
Edificios sin obligación de ascensor	h > 7,00 m – nivel convertible
Edificios publica concurrencia	uso general – nivel adaptado uso restringido – nivel practicable

Decreto 39/2004 (Autonómica)	Desarrolla Ley 1/1998
Accesibilidad en edificio de pública concurrencia	

Firma 1 de 1
Lucía Boix Cayuelas
27/06/2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 26ab7d0eb53146ed9e779cdf8f8cecf13001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Otros - Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original






Orden 9/junio/2004 (Autonómica)	Desarrolla Decreto 39/2004
Normas de accesibilidad en el Medio Urbano	
Itinerarios peatonales	vuelos salientes > 0,10 m » h ≥ 2,20 m nivel adaptado: a ≥ 1,50 m h ≥ 3,00 m (estatal h=1,80/2,20 m) cambio dirección ø 1,20 m pte. longitudinal max. 6% pte. Transversal max. 2% nivel practicable: a ≥ 1,20 m h ≥ 2,20 m cambio dirección ø 1,20 m pte. longitudinal max. 8% (estatal pte. long. Max. 6%) pte. Transversal max. 2%
Bordillos	h ≥ 0,18 m
Vados	peatonal: a ≥ 1,80 m pendiente máxima 10% vehículos:
Paso peatonos	a ≥ 1,80 m isleta: h ≤ 5,00 cm » h ≥ 5,00 cm enrasado
Escaleras	a ≥ 1,50 m (estatal a ≥ 1,20 m) máximo 10 peldaños seguidos (estatal 3 a 12 peld.) pasamanos: h = 0,90 m -1,05 m 2º pasamanos h = 0,70 m – 0,75 m + 30 cm prolongación escaleras > 5,00 m ancho con pasamanos central
Rampas > 6%	a ≥ 1,80 m nivel adaptado a ≥ 1,20 m nivel practicable (estatal 1,80 m) pte. longitudinal max. 8% nivel adaptado 10% nivel practicable (estatal 10%-3,00 m 8%-10,00 m) pte. transversal max. 1,50% (estatal 2%) pasamanos: h = 0,90 m – 1,05 m 2º pasamanos h = 0,70 m – 0,75 m < 3,00 m no necesario pasamanos

Firma 1 de 1
 Lucía Boix Cayuelas
 27/06/2017

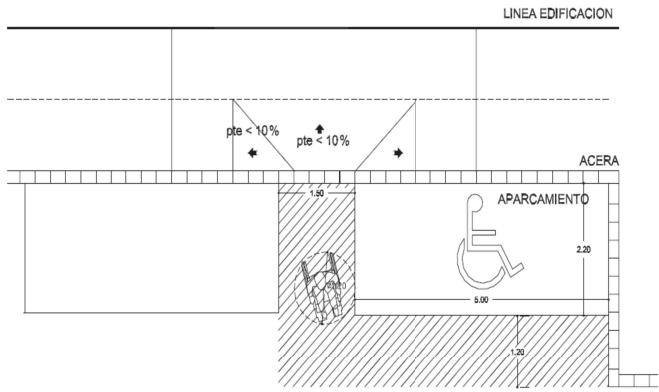

Aparcamientos	<p>Reserva 1/40 plazas - hasta 280 vehículos 1/100 plazas - +280 vehículo dimensiones: 5 m * 3,60 m batería 5 m * 2,20 m lineal (estatal 5,00 m * 2,20 m) franja libre 1,50 m / 1,20 m</p> 
Aseos públicos	puerta 0,80 m
Parques, jardines y espacios naturales	Bordillo perimetral 5 cm
Pavimentos	alcorques con rejilla: fachada a < 3,00 m ø 2,00 cm (estatal ø 2,50 m)

En Elda, en la fecha que consta en la huella de la firma digital impresa en este documento

Fdo. Lucía Boix Cayuelas
Arquitecta Municipal

Firma 1 de 1
Lucía Boix Cayuelas
27/06/2017

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 26ab7d0eb53146ed9e779cdf8fcecfc13001

Url de validación <https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadatos Clasificador: Otros - Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

